

Miglioramento dell'isolamento da impatto ISO 140-8:1998

Misurazioni di laboratorio della riduzione di rumore d'impatto trasmesso attraverso rivestimenti di pavimentazioni su solaio standard pesante

Produttore Trocellen GmbH, Mülheimer Str. 26, 53840 Troisdorf
 Cliente: POLYMAXITALIA, I-31033 Castelfranco Veneto (TV)
 Campione da provare montato da: MFPA Leipzig GmbH

Identific. Prodotto: Optisound basic come substrato di parquet di legno
 Identificazione della sala prova: Sala prova/sala prova
 Data del test: 25/08/2006

Descrizione del campione:

(dall'alto verso il basso)

- Parquet spess. 15 mm
- Optisound basic, spess. 2.0 mm, peso base 0.066 kg/m²
- Solaio 140 mm calcestruzzo armato.

Dimensioni dell'oggetto testato: 10.1 m²


Temperatura [°C]: 23

Umidità [%]: 55

Volume dell'ambiente ricevente: 63,5 m³

Tempo di presa

Frequenza [Hz]	Ln,o 1/3 Ott. [dB]	ΔL 1/3 Ott. [dB]
50	61,9	2,7
63	60,0	1,4
80	64,1	1,3
100	61,0	1,8
125	64,0	2,7
160	64,0	3,0
200	67,1	1,3
250	66,8	-0,6
315	69,1	1,3
400	68,9	0,8
500	68,4	1,7
630	68,1	7,3
800	68,7	21,4
1000	69,2	26,5
1250	69,1	33,3
1600	69,5	38,6
2000	70,0	44,5
2500	69,4	48,2
3150	69,8	54,9
4000	69,8	59,0 ₂
5000	66,9	56,9 ₂

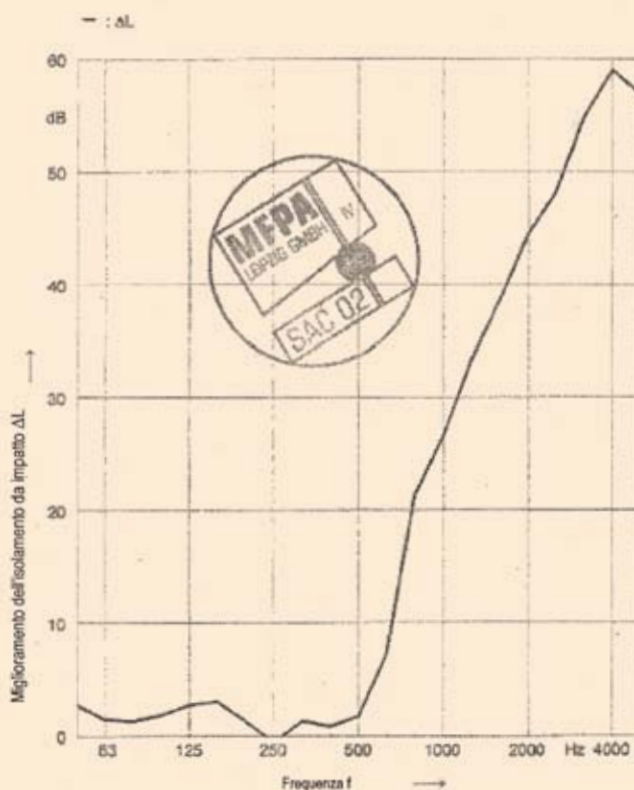

2 Rumore di fondo troppo elevato

Valutazione secondo ISO 717-2

$\Delta L_w = 16 \text{ dB}$

$C_{L\Delta} = -11 \text{ dB}$

$C_{Lr} = 0 \text{ dB}$

I risultati sono basati su prove effettuate con fonte artificiale in condizioni di laboratorio (metodo tecnico)

MFPA Leipzig GmbH

N° del verbale di prova: PB 4.2/06-330-2

Lipsia, 4/12/2006

i.v. Weigand



Bereich Schallschutz
 Hans-Weigel-Str. 2b
 04319 Leipzig
 Tel. 0341/ 6582115

(firma)

Miglioramento dell'isolamento da impatto ISO 140-8:1998

Misurazioni di laboratorio della riduzione di rumore d'impatto trasmesso attraverso rivestimenti di pavimentazioni su solaio standard pesante

Produttore Trocellen GmbH, Mülheimer Str. 26, 53840 Troisdorf
 Cliente: POLYMAXITALIA, I-31033 Castelfranco Veneto (TV)
 Campione da provare montato da: MFPA Leipzig GmbH
 Descrizione del campione:
 (dall'alto verso il basso)
 - Impialacciatura spess. 7 mm
 - Optisound basic, spess. 2.0 mm, peso base 0.066 kg/m²
 - Solaio nuda 140 mm calcestruzzo armato.


Identific. Prodotto: Optisound basic come substrato di prefinito
 Identificazione della sala prova: Sala prova/sala prova
 Data del test: 29/08/2006

Dimensioni dell'oggetto testato: 10.1 m²

Temperatura [°C]: 23
 Umidità [%]: 55
 Volume dell'ambiente ricevente: 63,5 m³

Tempo di presa

Frequenza [Hz]	Ln,o 1/3 Ott. [dB]	ΔL 1/3 Ott. [dB]
50	61,9	2,4
63	60,0	0,9
80	64,1	0,7
100	61,0	0,3
125	64,0	1,0
160	64,0	2,5
200	67,1	3,7
250	66,8	2,9
315	69,1	6,2
400	68,9	9,4
500	68,4	14,1
630	68,1	14,6
800	68,7	20,0
1000	69,2	32,7
1250	69,1	39,8
1600	69,5	45,2
2000	70,0	51,0 ₂
2500	69,4	55,9 ₂
3150	69,8	61,1
4000	69,8	61,8 ₂
5000	66,9	60,2 ₂

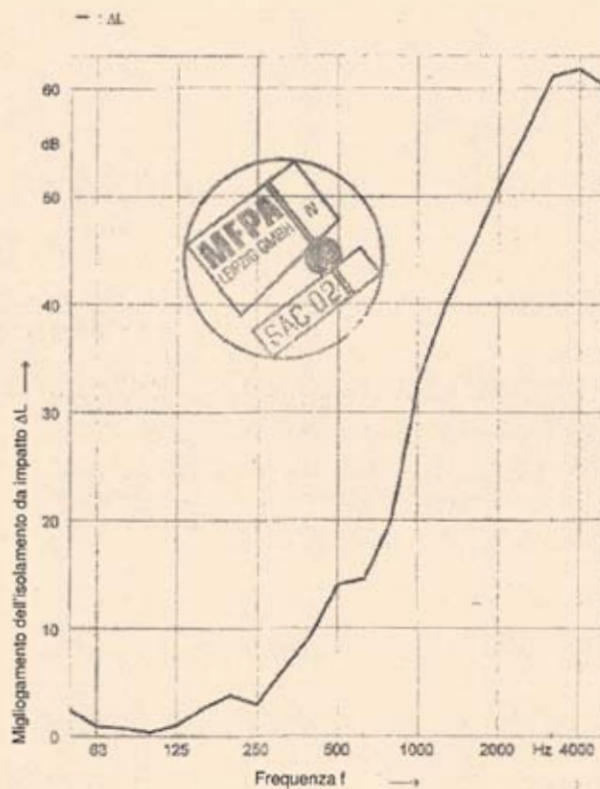

2 Rumore di fondo troppo elevato

Valutazione secondo ISO 717-2

$\Delta L_w = 19 \text{ dB}$ $C_{L,\Delta} = -11 \text{ dB}$ $C_{Lr} = 0 \text{ dB}$

I risultati sono basati su prove effettuate con fonte artificiale in condizioni di laboratorio (metodo tecnico)

MFPA Leipzig GmbH
 N° del verbale di prova: PB 4.2/06-330-2
 Lipsia, 5/12/2006

i. v. Steinert



Bereich Schallschutz
 Hans-Weigel-Str. 2b
 04319 Leipzig
 Tel. 0341/ 8582115

(firma)

Miglioramento dell'isolamento da impatto ISO 140-8:1998

Misurazioni di laboratorio della riduzione di rumore d'impatto trasmesso attraverso rivestimenti di pavimentazioni su solaio standard pesante

Produttore Trocellen GmbH, Mülheimer Str. 26, 53840 Troisdorf

Cliente: POLYMAXITALIA, I-31033 Castelfranco Veneto (TV)

Campione da provare montato da: MFPA Leipzig GmbH

Descrizione del campione:

(dall'alto verso il basso)

- Laminato spess. 7 mm
- Optisound basic, spess. 2.0 mm, peso base 0.066 kg/m²
- Solaio nuda 140 mm calcestruzzo armato.

Identific. Prodotto: Optisound basic come substrato di laminato

Identificazione della sala prova: Sala prova/sala prova

Data del test: 04/09/2006

Dimensioni dell'oggetto testato: 10.1 m²

Temperatura [°C]: 23

Umidità [%]: 55

Volume dell'ambiente ricevente: 63,5 m³

Tempo di presa

Frequenza [Hz]	Ln,o 1/3 Ott. [dB]	ΔL 1/3 Ott. [dB]
50	61,9	1,6
63	60,0	-1,1
80	64,1	-0,3
100	61,0	1,5
125	64,0	0,6
160	64,0	1,1
200	67,1	3,2
250	66,8	1,6
315	69,1	5,6
400	68,9	10,1
500	68,4	16,1
630	68,1	15,7
800	68,7	18,1
1000	69,2	30,5
1250	69,1	38,4
1600	69,5	44,1
2000	70,0	50,5
2500	69,4	55,0
3150	69,8	61,3
4000	69,8	62,7 ₂
5000	66,9	61,3 ₂



2 Rumore di fondo troppo elevato

Valutazione secondo ISO 717-2

$\Delta L_w = 19$ dB

$C_{L,\Delta} = -11$ dB

$C_{L,r} = 0$ dB

I risultati sono basati su prove effettuate con fonte artificiale in condizioni di laboratorio (metodo tecnico)

MFPA Leipzig GmbH

N° del verbale di prova: PB 4.2/06-330-2

Lipsia, 5/12/2006

i.v. Leiner



Bereich Schallschutz
Hans-Weigel-Str. 2b
04319 Leipzig
Tel. 0341/ 6582115

(firma)